PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
KOMENDA POWIATOWA PSP W OBORNIKACH

Oborniki, dnia 2 listopada 2026 r.

PZ.4031.4.5.2026

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rogoźnie
64-610 Rogoźno
Osiedle Przemysława II 7

Dotyczy: oznakowania punktu schronienia

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach informuje, że w związku z wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.) nałożono na zarządców obiektów obowiązek znakowania punktów schronienia.

Oznakowania należy dokonać niezwłocznie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r. zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w załączniku.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Obornikach, woj. wielkopolskie
z up. ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO
kpt. mgr Sebastian Groś

Załączniki:
1. Schemat oznakowania punktu schronienia
2. Instrukcja oznakowania punktu schronienia

Otrzymują:
1. adresat (ZPO)
2. a/a

+48 47 77 18 500
kppspoborniki@psp.wlkp.pl
www.gov.pl/web/kppsp-oborniki
ul. 11 Listopada 16
64-600 Oborniki


INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PUNKTU SCHRONIENIA

1. Cel i zakres instrukcji

Instrukcja określa sposób oznakowania punktu schronienia w celu umożliwienia jego szybkiej identyfikacji i odnalezienia. Dotyczy oznakowania budynku, wejścia do budynku oraz wejścia do punktu schronienia.

2. Zasady oznakowania punktu schronienia

Punkt schronienia oznacza się przy użyciu: międzynarodowego znaku rozpoznawczego obrony cywilnej oraz napisu „PUNKT SCHRONIENIA".



Rys. nr 1. Międzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej



Rys. nr 2. Napis „PUNKT SCHRONIENIA"

3. Wymagania dla kolorystyki oznaczenia

Międzynarodowy znak rozpoznawczym obrony cywilnej – równoboczny trójkąt w kolorze niebieskim (CMYK 88, 63, 11, 25), umieszczony na tle w kolorze pomarańczowym (CMYK 0, 50, 96, 0).

Napis „PUNKT SCHRONIENIA" w kolorze białym na tabliczce w kolorze zielonym (CMYK 90, 10, 80, 0), według wzoru przedstawionego na rys. nr 2, umieszczany pod znakiem przedstawionym na rys. nr 1.

3. Wymagania dla wymiarów i lokalizacji oznaczenia

Międzynarodowy znak rozpoznawczym obrony cywilnej:

a) tabliczka o wymiarach 200 mm × 200 mm umieszczona na budynku oraz
b) naklejka o wymiarach 80 mm × 80 mm umieszczona w górnym prawym rogu na drzwiach wejściowych do budynku, w którym znajduje się punkt schronienia oraz na drzwiach do punktu schronienia.

Napis „PUNKT SCHRONIENIA":

Tabliczka o wymiarach 100 mm × 200 mm umieszczona pod tabliczką międzynarodowego znaku rozpoznawczego obrony cywilnej umieszczonego na elewacji budynku.

Oznakowanie powinno być czytelne, widoczne i utrzymywane w stanie zapewniającym rozpoznawalność. Materiał, z którego wykonano znak, w tym nadruk, powinien być odporny na warunki atmosferyczne, w szczególności na wodę i promieniowanie ultrafioletowe.

Na budynku zalecane jest umieszczenie oznakowania w widocznym miejscu na ścianie frontowej, z prawej strony głównego wejścia, na wysokości górnej krawędzi drzwi wejściowych lub powyżej, a także nad bramą (lub obok) i innego otworu wykorzystywanym jako droga dojazdowa do punktu schronienia.


PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 r. poz. 822 z późn. zm.) **w brzmieniu obowiązującym od dnia 30.09.2029 r.**


SCHEMAT OZNAKOWANIA PUNKTU SCHRONIENIA

1. OZNACZENIA – WYMIARY I WYGLĄD

1.1. Międzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej

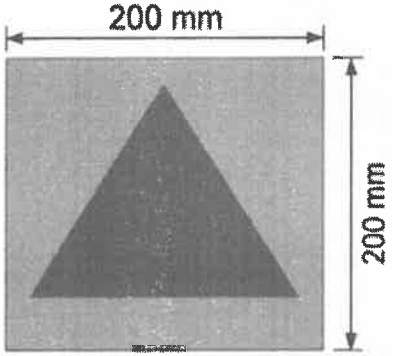

Tabliczka na budynku
200 mm × 200 mm




Naklejka na drzwiach
80 mm × 80 mm

1.2. Napis „PUNKT SCHRONIENIA"




Tabliczka na budynku
100 mm × 200 mm

2. LOKALIZACJA NA BUDYNKU

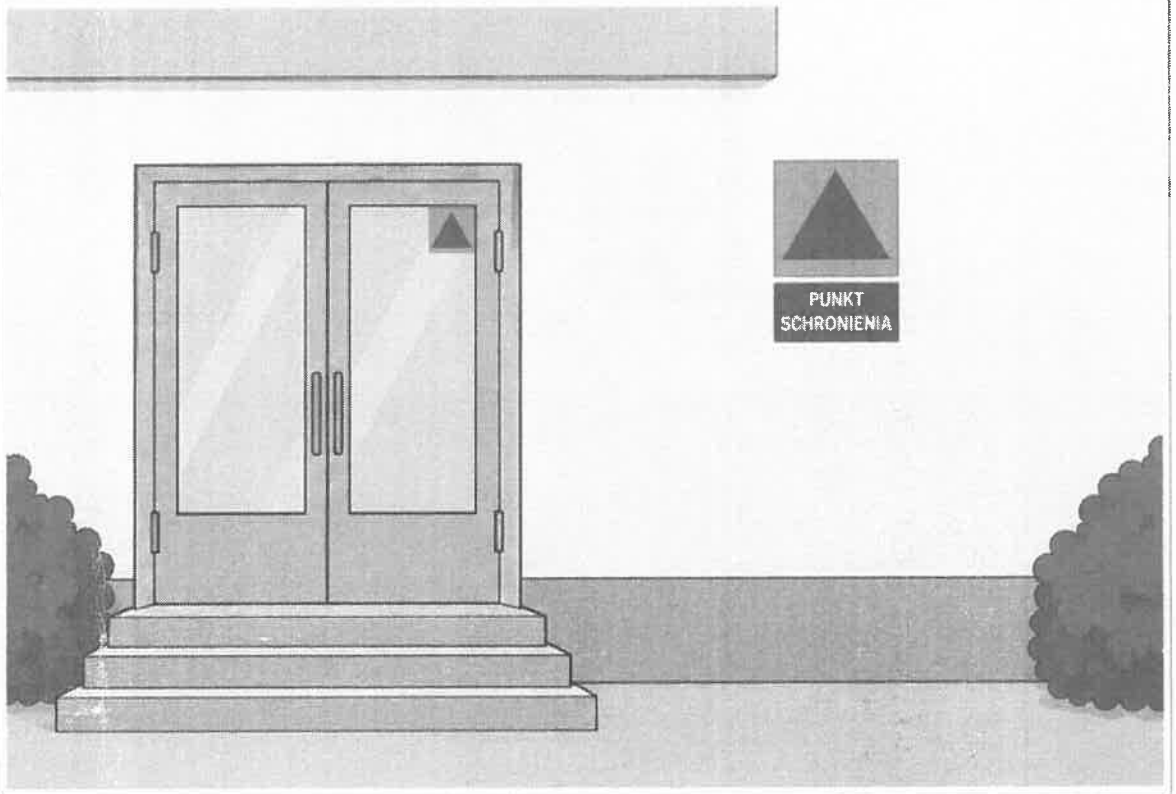

3. OZNAKOWANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU

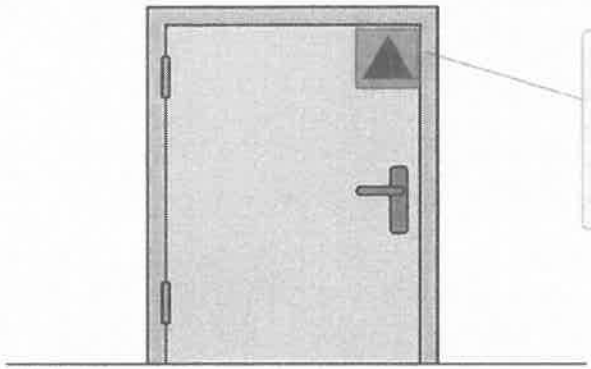

Naklejka 80 mm × 80 mm
w górnym prawym rogu
drzwi wejściowych
do budynku oraz na drzwiach
do punktu schronienia.

4. UWAGI

Oznakowanie powinno być czytelne, widoczne i utrzymywane w stanie zapewniającym rozpoznawalność. Materiał, z którego wykonano znak, w tym nadruk, powinien być odporny na warunki atmosferyczne, w szczególności na wodę i promieniowanie ultrafioletowe.

Jeżeli na drzwiach znajduje się inne oznakowanie w górnym rogu, oznakowanie PS umieszczamy obok.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,